Схема сети низкого давления д. Бейкеево

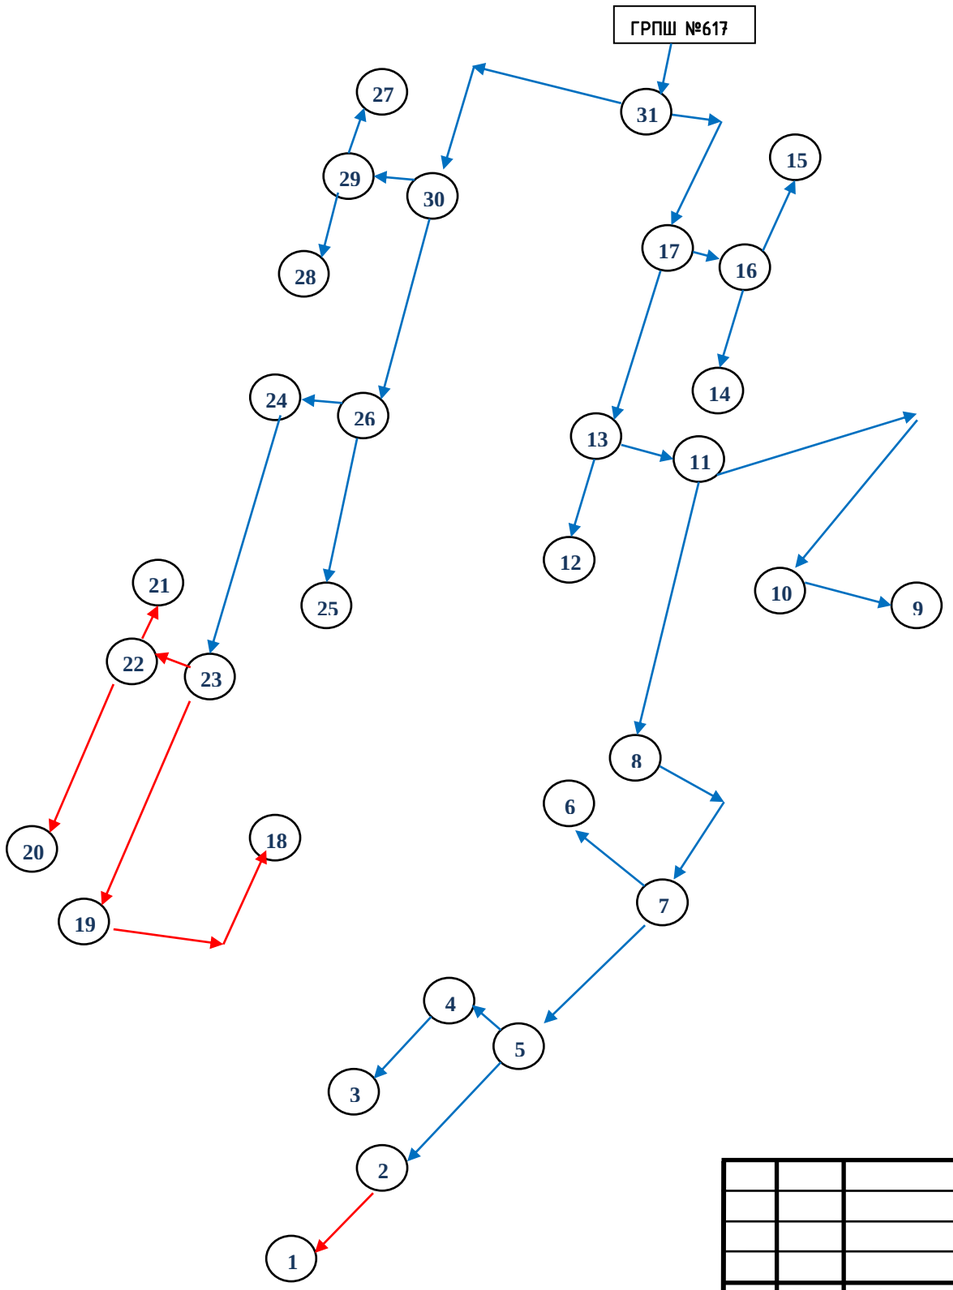

Номер участка	Длина участка, м	d факт , мм	d рекоменд
1-2	140		32
2-5	193	76	40
3-4	190	76	40
4-5	21	89	40
5-7	188	89	63
6-7	100	108	32
7-8	207	108	63
8-11	213	159	75
9-10	134	76	32
10-11	528	108	63
11-13	31	159	75
12-13	85	76	32
13-17	184	159	75
14-16	134	76	32
15-16	87	76	32
16-17	18	76	40
17-31	120	159	90
18-19	334		40
19-23	284		63
20-22	286		40
21-22	15		20
22-23	20		40
23-24	193,2	57	63
24-26	40,1	76	75
25-26	145	57	32
26-30	162	89	75
27-29	103	57	32
28-29	104	57	32
29-30	12	89	40
30-31	307	89	75
31-ГРПШ№617	20	159	125

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата
Разраб.		Петрова А.А.		
Провер.		.Гильмутдинова		
Т. Контр.				
Рецензн.				
Н. Контр.				
Утв.		Седов В.В		

351-П-СГ

Сети газоснабжения д. Бейкеево СП Старокурмашевский сельсовет муниципального района Кушнаренковский район РБ

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 1 Листов 1

Существующая и перспективная схема газоснабжения сетей

ООО «ТандемПроект»