Схема сети низкого давления д. Сюльтюп

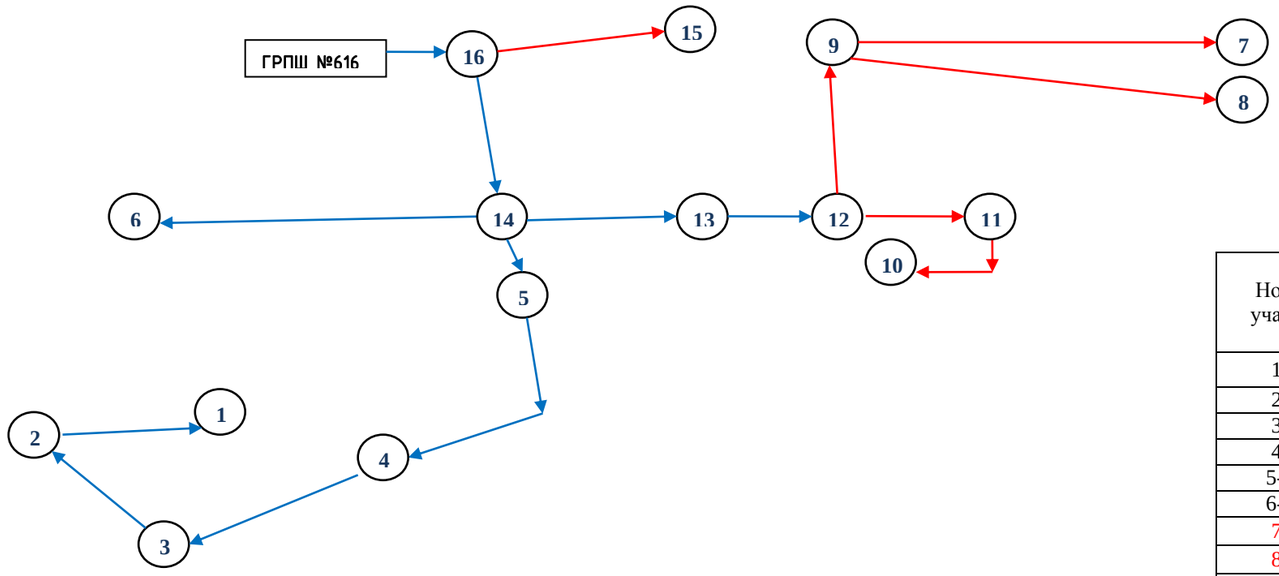

Номер участка	Длина участка, м	d факт, мм	d рекоменд
1-2	346,4	57	40
2-3	186	57	50
3-4	316	76	63
4-5	656,4	114	75
5-14	40	159	75
6-14	495	76	50
7-9	392		50
8-9	412		50
9-12	192		63
10-11	86		32
11-12	104		40
12-13	282	76	75
13-14	195,5	108	75
14-16	195	159	125
15-16	306		40
16-ГРПШ№616	26	159	125

					351-П-СГ		
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	Сети газоснабжения д. Сюльтюп СП Старокурмашевский сельсовет муниципального района Кушнаренковский район РБ	Лит.	Масса / Масштаб
Разраб.		Петрова А.А.				Лист 1	Листов 1
Провер.		.Гильмутдинова					
Т. Контр.							
Рецензиров.					Существующая и перспективная схема газоснабжения сетей	ООО «ТандемПроект»	
Н. Контр.							
Утв.		Седов В.В					